




Wasserverteilerbatterie Variante 1

- 1 Hauptversorgungsleitung
- 2 Hausanschlussschieber
- 3 Hauszuleitung min. PE 50 mm Haka Gerofit (Schutzmantel)
- 4 Hauseinführung 50 mm Hawle 6830/31 (Kernbohrung 90 mm)
Hauseinführung 63 mm Wild RMA Pressring (Kernbohrung 150 mm)
- A Hauszuleitung im Gebäude min. DN 32 (Crni. 35 mm)
- B Hauptabsperrung Schrägsitzventil DN 32
- C Wasserzähler (Lieferung Gemeinde Meggen)
- D Rückflussverhinderer

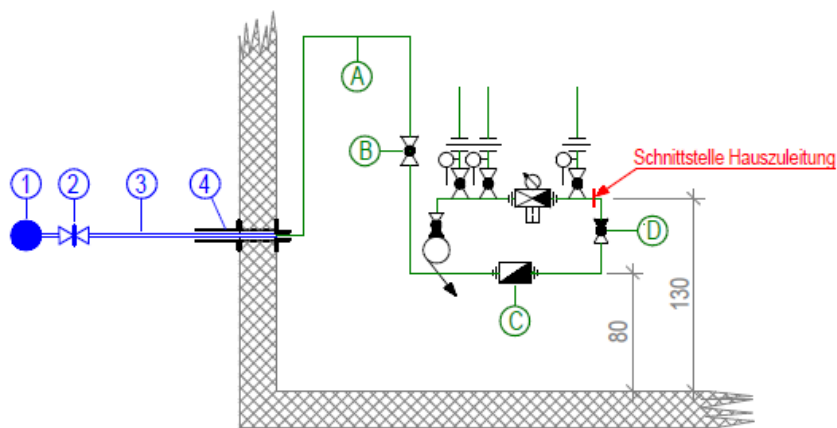

Variante 2

- 1 Hauptversorgungsleitung
- 2 Hausanschlussschieber
- 3 Hauszuleitung min. PE 50 mm Haka Gerofit (Schutzmantel)
- 4 Hauseinführung 50 mm Hawle 6830/31 (Kernbohrung 90 mm)
Hauseinführung 63 mm Wild RMA Pressring (Kernbohrung 150 mm)
- A Hauszuleitung im Gebäude min. DN 32 (Crni. 35 mm)
- B Hauptabsperrung Schrägsitzventil DN 32
- C Wasserzähler (Lieferung Gemeinde Meggen)
- D Rückflussverhinderer

